

特集

建物火災を未然に防ぐ 4・5 ページ

- ・新車両の装備紹介…………… 2 ページ
- ・秋の火災予防運動他…………… 3 ページ
- ・救急車の適正利用…………… 6 ページ
- ・東山聖苑からのお願い…………… 7 ページ
- 令和 3 年度認定審査判定結果
- ・表示と公表制度・表彰…………… 8 ページ



勝沼救急車



塩山化学車

新車両運用開始！


★各種情報・災害情報・各種届出書式などはホームページへアクセスを！

<http://www.ey119.jp/> 東山梨行政事務組合 検索

QR コードはこちら



火災・救急・救助は **119** ◆ FAX・携帯電話による 119 番通報も可能です。

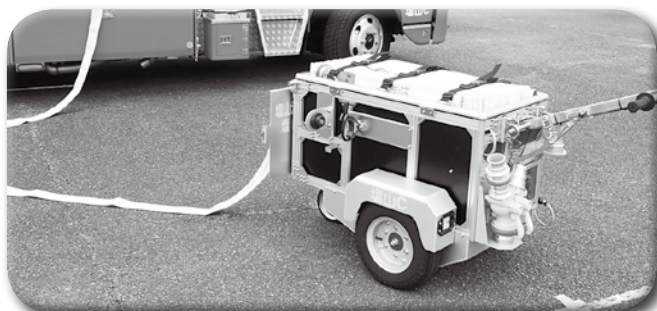

塩山化学新装備

・電動ホースカー

車両から火災現場までのホース延長を行うための資機材です。動力式でホース10本を積載できることから、隊員1人で容易に長距離のホース延長が可能です。

・放水銃

車両上部に取り付けてあり360度回転できます。離れた場所まで放水することができ、ホースを延長できない場所や、火の勢いが強く近づけない場合等に活用し、泡消火薬剤も放水することができます。

勝沼救急新装備

・自動心臓マッサージ装置

突然、心臓や呼吸が止まってしまった人への応急手当で重要なのは、途切れることなく胸骨圧迫（心臓マッサージ）を続けることです。通常は、救急隊員が手で胸骨圧迫を途切れることなく実施していますが、狭い場所や階段等を移動する場合、一時的に中断するしかありませんでした。

今回導入した「自動心臓マッサージ装置」を心肺停止の人に装着することにより、胸骨圧迫を中断するしかなかった場面でも、救急隊員の手の代わりに途切れることなく胸骨圧迫が実施できることとなります。また、走行中の救急車内や長距離の搬送でも、今までより効果的で更に安定した胸骨圧迫が可能となることで救命率の向上が期待されます。

今後、心肺停止の救急活動において、この装置を使用することがありますので、ご理解をお願いします。



住宅用火災警報器の 維持管理していますか!?

皆様のご家庭に設置されている住宅用火災警報器は、正常に作動しますか？

10年経過した警報器は、いざ！！という時のために、交換が必要です。

点検方法をご紹介します！
お試しください。

定期的（1カ月に1回程度）の点検をおすすめします。



ボタンを押す



ひもを引っ張る

※点検方法は、機種によって異なりますので、機器の取扱説明書を確認してください。

甲種防火管理新規講習

◎実施日時：11月28日（月）、29日（火）
（2日間）

午前9:00～午後5:00

◎受付期間：10月24日（月）～28日（金）まで

◎募集定員：50名
（定員になり次第締め切り）

◎開催場所：東山梨消防本部
3階大会議室



問い合わせ先：東山梨消防本部 予防課
Tel 0553-32-5025

秋の火災予防運動

11月9日（水）から11月15日（火）まで、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。



これからの季節は空気が乾燥し、火災の発生しやすい気象状況になります。焼却後の残り火からの火災が、毎年多発しています。火の取り扱いには十分に注意してください。

放火されないように、ご自宅の周りに燃えやすいものを置かないようにしてください。




その他にも…



コンロの火から目を離さない。



暖房器具の近くにものを置かない。



寝たばこやたばこの投げ捨てはしない。



大切なものを守ること、失うことも、あなたの一つの行動で変わります。

令和4年度全国統一防火標語

『お出かけは マスク戸締り 火の用心』

未然に防ぐ

失う事がないように、火災原因を知る事も火災予防につながります。

住宅火災発生の経過

火災の発生は、「うっかり」から始まります。
火災発生から火の広がり方を写真とともに紹介します。

コンロの消し忘れを
例にとると……



1分



3分



7分

初期

建物の一部が燃えている時期。窓や扉などの開口部から白煙が出ている状態。

初期消火



初期消火はまだ火が小さい段階（約3分以内）で行えれば、火の拡大を阻止できるため、最小限の被害に留められます。

中期

炎が天井面まで広がる時期。噴出する煙の色は、黒あるいは褐色となり、煙の勢いも強くなる状態。

煙の怖さ



煙の広がりや速さは火より早く、人が逃げるよりも早いため煙から逃げてください。

煙の速さ・水平方向0.5m/秒
・垂直方向3～5m/秒

最盛期

木造家屋で最盛期まで**約7分**
建物全体が激しく燃えている状態。
煙の量はやや少なくなるが、火炎の噴出が多くなり、強烈な放射熱により隣接建物へ燃え広がる危険が増大。

建物火災を

火災は、注意する事で防げます。自分や家族の命を落としたり財産を

建物火災の出火原因

1 位

放火・放火の疑い

2 位

たき火
(生活ごみの焼却)


3 位

たばこ・取灰

東山梨消防本部管内で起きた建物火災の原因で一番多いのは、**放火及び放火の疑い**です。放火を防止するためには、「放火されない・させない」環境づくりが大切です。各家庭、地域が一体となって、“安心で安全な住みよいまちづくり”を進めましょう。

(平成28年から令和3年 東山梨消防本部管内)

建物火災の月別件数

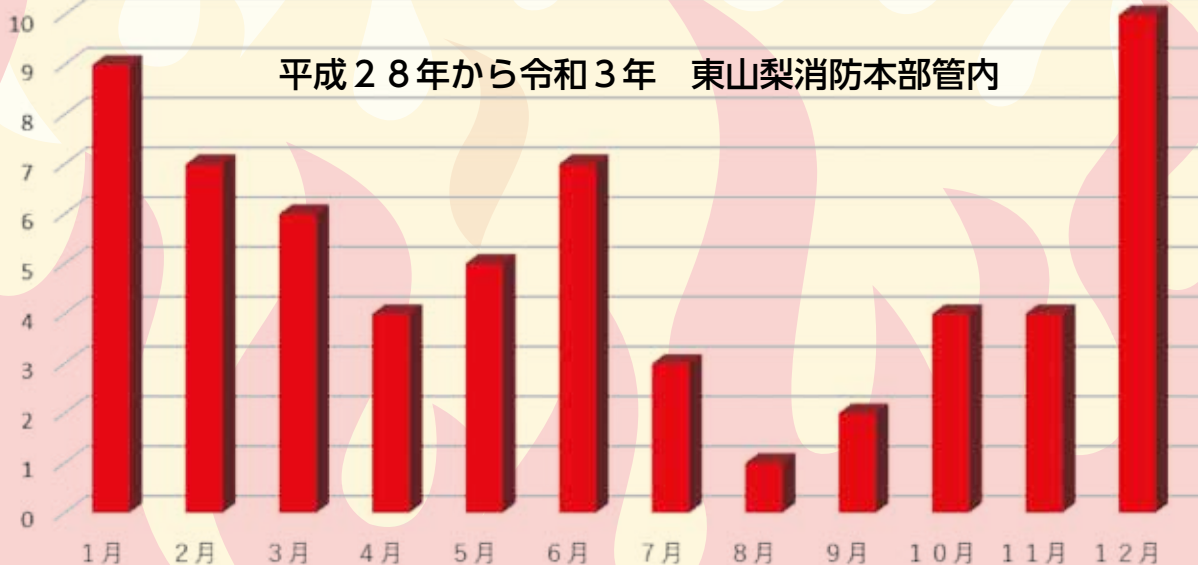

《救急車を必要としている方のために》

救急車は無料だから




- 救急の件数は年々増加しています。
- 救急搬送の約半数は軽症です。
- 本当に救急車を必要としている人のために救急車の適正利用をお願いします。


どこの病院に行けばいいかわからない



優先的に診てもらえる

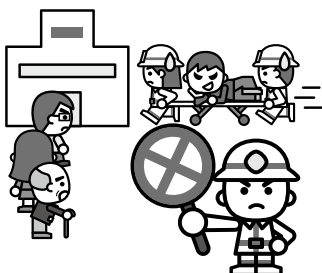

その119番
本当に緊急ですか？

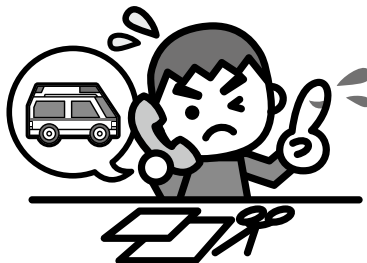

夜間・休日の診療時間外だった



ご自身で判断するのが難しい場合もありますが、救急車を呼ぶべきか迷ったときには消防本部に相談してみましょう。 ☎0553-32-0119

このような症状がある場合にはためらわず119番通報！！

- 突然の激しい頭痛
- ろれつがまわりにくい、うまく話せない
- 片方の腕や足に力が入らなくなる
- 急な息切れ、呼吸困難
- 胸が締め付けられるような痛み



119番通報時に救急車のサイレンを
鳴らさないで来てくださいと希望される方がいます。



救急車が緊急出動するときには、法律によりサイレンを吹鳴し赤色警光灯を点灯することが定められています。安全性の確保のためにも必要不可欠ですので、ご理解とご協力をお願いします。

救急車は
地域の限られた救急資源



東山聖苑からのお願い

● 納棺時の副葬品（故人の愛用品や思い出の品）について ●

ご遺骨の損傷や変色、火葬炉の故障、火葬時間が長引くなどの原因となりますので、次のような副葬品、ドライアイスを入れないようお願いします。



缶・ビン類



スプレー・ライター



貴金属類



香水
化粧品



果物・食べ物



衣類・バッグ



書籍・紙類



プラスチック類
ゴム製品



機械類
電池



陶磁器
ガラス製品



杖・スポーツ用品



ドライアイス

■ これ以外にも類似のものは入れないようお願いします。

■ ペースメーカーを装着している場合は、破裂する恐れがありますので、事前にお申し出ください。

★ 東山聖苑での通夜・告別式は、火葬の際に移動時間がなく大変便利です。

<お問い合わせ先>

東山梨行政事務組合

とう さん せい えん

東 山 聖 苑

〒405-0006 山梨市小原西 562 番地


TEL 0553-20-8130 FAX 0553-22-6821

<http://www.ey119.jp/>

令和3年度認定審査判定結果

介護認定審査会


	件数(件)
非該当	4
要支援1	141
要支援2	275
要介護1	585
要介護2	642
要介護3	561
要介護4	428
要介護5	313
合 計	2,949

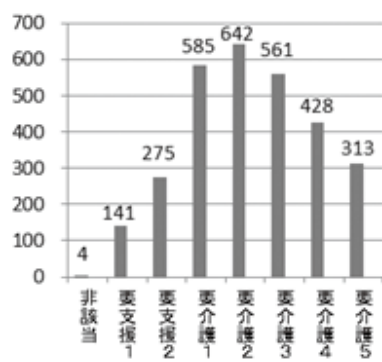

(令和3年4月1日～令和4年3月31日まで)

障害者総合支援認定審査会

	件数(件)
非該当	0
区分1	5
区分2	32
区分3	35
区分4	27
区分5	24
区分6	38
合 計	161

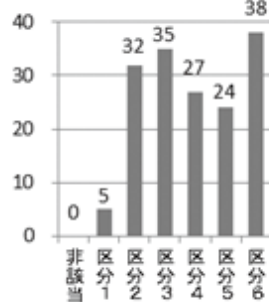

(令和3年4月1日～令和4年3月31日まで)

高齢者の方や障害をもった方が安心・安全に暮らすには地域での支えあいが必要です。

みなさんが元気に暮らすことができるよう、支えあいや心がけをお願いします。

<お問い合わせ先>

総務課福祉係

TEL 0553-32-1789 (直通)


宿泊施設の防火対象物適合表示制度

「適マーク制度」

皆さんはどちらのホテルを選びますか？



建物全般の点検をしていて、管理がきちわっているホテル



建物全般の点検をしておらず、管理がきちわっていないホテル



「適マーク」とは？

ホテル、旅館等からの申請に基づき消防機関が適合していると認められた建物に対して交付するマークです。

「表示マーク（銀）」を交付してから、3年間継続して表示基準に適合している場合は、「表示マーク（金）」（有効期間3年間）が交付されます。

このマークを基準に宿泊施設を選ぶことで、安全かつ安心して施設を利用することができます。

消防庁 適マーク制度



「違反対象物公表制度」

違反対象物の公表制度とは？

建物を利用しようとする人がその建物の危険情報を入手できる制度です。



上の絵に重大な消防法令違反があります！

危険性を確認しましょう。

例えば…
自動火災報知設備が
未設置のとき…

※「インターネットでの検索」又は、こちらの「QRコード」を読み取ると、ご確認ください。

消防庁 公表制度



功労者に表彰状

令和4年5月26日功労者2名に対して、表彰状の贈呈式を行いました。山梨カープレス産業代表取締役雨宮昌彦様におかれましては、長年にわたり訓練用車両を無償で提供され、消防業務に貢献されました。

また、ニューダイヤ山梨店代表取締役功刀亜紀様におかれましては、駐車場をドクターヘリの離着陸場に長年にわたり提供され、消防業務に貢献されました。今後も引き続きご協力をよろしくお願いします。



功刀亜紀様

雨宮昌彦様

* 皆さまからの広報に対するご意見、ご感想等をお待ちしております。